

Rapport

R183610-5rev1

Revidering 1 avser uppdatering efter granskningshandling med kommentarer



Beställare: AFA Fastigheter genom Toolgate/Tomas Jacobsen

Projekt: 183610

Projektansvarig: Johan Selleskog

Antal sidor: 9

varav bilagor: 3

Datum: 2022-03-18

Kv Silverskopian 3, Stockholm

Beräkning av trafikbuller för detaljplan

1 Projektbeskrivning

Akustikbyrån har av AFA Fastigheter genom Toolgate/Tomas Jacobsen fått i uppdrag att beräkna dygnskvivalenta samt maximala ljudnivåer från väg- och spårtrafik i detaljplaneskede för kvarteret Silverskopian 3 i Stockholm.

Projektet avser projektering detaljplan för kvarteret Silverskopian 3 med nybyggnad av fastighet för bostäder, förskola och verksamhetslokaler.

För detaljplaner som påbörjats efter januari 2015 gäller krav om högsta ljudnivåer utomhus vid bostadsbyggnader enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 med ändring enligt SFS 2017:359. För ljudnivåer inomhus gäller krav enligt BBR.



Bild 1, Illustrationsplan, kvartersutbredning

Akustikbyrån



Johan Selleskog

Granskat:



Jonas Westling

Akustikbyrån T4p AB
Johan Printz väg 7
121 46 Johanneshov

Tel: 08-96 33 77
Org nr: 556683-2480

Styrelsens säte: Klövsjö
innehar F-skattebevis
www.akustikbyran.com

2 Beräkningsresultat

I denna rapport redovisas trafikbullerutbredning på 2 meters höjd över mark samt som ljudnivåer vid fasader för de olika kravställda ljudparametrarna. Nedan redovisas beräkningsresultat för bostäders fasader och utbredning över mark.

2.1 Beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer

Dygnsekvivalenta ljudnivåer ($L_{Aeq,24h}$) överskrider ej 65 dB(A) för bostadsfasader. Längs lokalgator beräknas mellan 45-65 dB(A) beroende på hur långt från Torsgatan och spårområdet fasaderna ligger, se bilaga 1.

2.2 Beräknade maximala ljudnivåer

Maximala ljudnivåer från vägtrafik ($L_{AFmax,5th}$) beräknas som högst strax över 75 dB(A) för en liten del mot parkområdet längst ned mot Torsgatan, se bilaga 2. Längs lokalgator och parkområdet beräknas mellan 60 och 75 dB(A) beroende på hur långt från Torsgatan fasaderna ligger.

Maximala ljudnivåer ($L_{AFmax,5th}$) från spårtrafik beräknas på högre våningsplan i riktning mot spårområdet uppgå till som högst 75 dB(A), för att avtaga längre bort från spåret. Se bilaga 3.

2.3 Bedömning mot riktvärde

Med kontorsfastighet som bullerskydd mot Torsgatan och valdlägenhetsorientering enligt förslag från Arkitekt bedöms riktvärden enligt trafikbullerförordningen kunna uppfyllas för samtliga nya bostäder inom kvarteret Silverskopan 3. Vid fasader med nivåer som ligger mellan 60 och 65 dB(A) finns antingen enkelsidiga lägenheter under 35 m² eller lägenheter med minst hälften av bostadsrummen vända mot sida enligt 4§ i SFS 2015:216.

Beräkningar visar att det finns förutsättningar till bullerskyddad sida vid fasader mot innergårdar och till stora delar av fasader som ej vetter mot huvudled. Gemensamma uteplatser med ljudnivåer under riktvärden kan förläggas på innergård.

För förskola och verksamhetslokaler kan ljudnivåer inomhus uppfylla krav enligt BBR med noga genomtänkt val av fasader och fönster. Förskolegård kan förläggas på innergård, där ljudnivå från trafik uppfyller riktvärden enligt Naturvårdsverkets vägledning för buller på skolgård, publicerad september 2017.

Stockholm stad har en högre ambition än trafikbullerförordningen (SFS). I detta fall påverkas enbart enkelsidiga lägenheter med beräknade ljudnivåer mellan 60 och 65 dB(A). Samtliga boende har tillgång till väl bullerskyddad innergård med gemensamma uteplatser, vilket är positivt för den totala ljudmiljön, varför enkelsidiga lägenheter bör kunna accepteras. Eventuellt kan beställaren ha en högre ambition avseende ljudnivåer inomhus från trafik, exempelvis ljudklass B, vilket ytterligare förbättrar den totala ljudmiljön.

3 Bedömningsgrund

Vid nyproduktion av bostäder gäller krav enligt Boverkets byggregler BBR samt riktvärden enligt svensk författningssamling 2015:216, *Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader*, med ändring enligt SFS 2017:359.

Beställaren kan även ha egna, högre ställda krav gällande ljudmiljön inomhus.

3.1 Ljudnivåer utomhus enligt svensk författningssamling 2015:216

- Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.
- För bostäder om högst 35 m² bör dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad ej överskrida 65 dB(A). Egen eller gemensam uteplats bör ej överskrida 50 dB(A) dygnsekvivalent respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå.
- Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrider bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och att maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dB(A) vid fasad och som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 50 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.

Riktvärde för högsta maximala ljudnivå på uteplats får överskridas högst 10 dB fem gånger per timme under dagtid (06:00-22:00).

3.2 Ljudnivåer inomhus enligt BBR

Krav på ljudnivåer inomhus för bostäder återfinns i BBR avsnitt 7. För kontor och skolor hämtas riktvärden i svensk standard SS 25268:2007 + T1:2017.

4 Beräkningsunderlag

4.1 Markanvändning och verksamhet

Inom kv Silverskopan 3 planeras nybyggnation av bostäder, förskola och verksamhetslokaler. Verksamhetsfastighet är placerad mot Torsgatan som skydd mot höga ljudnivåer för bostäderna.

4.2 Modell och programvara

Beräkning av vägtrafikbuller har utförts i enlighet med Nordisk beräkningsmodell, Naturvårdsverkets rapport 4653 för vägtrafik samt rapport 4935 för spårtrafik. Beräkningarna har utförts i beräkningsprogramvara SoundPLAN version 8.3. Beräkningsnoggrannheten är ± 3 dB för mark- och fasadutbredningskartor.

4.3 Trafikuppgifter

4.3.1 Vägtrafik

Uppgifter om antalet trafikrörelser har hämtats från Stockholm stads trafikkontor samt trafikflödeskarta för år 2016. Angivna trafiksiffror i trafikflödeskartan avser ÅMDT (årsmedelvardagsdygnstrafik) som räknats om till ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Trafiksiffror har schablonmässigt räknats upp med 1,5 % per år fram till 2021.

Stockholm stads trafikplanering har i dagsläget ingen färdig prognos för Torsgatan som för närvarande omfattas av en pågående ombyggnation, vilket i framtiden skulle kunna minska trafikflödet.

Uppgifter om hastigheter har hämtats från gällande skyltning.

Väg	Antal fordon [årsmedeldygn]	Andel tunga fordon [%]	Skyltad hastighet [km/h]
	2021		Nuläge
Klarastrandsleden 70-sträckning	35 400 ¹⁾	8	70
Klarastrandsleden 50-sträckning	21 800	8	50
Torsgatan öster om Torsgränd	9 900	8	30
Torsgatan väster om Torsgränd	8 800	8	30
Torsgränd och övriga lokalgator	300	8	30

¹⁾ Skillnaden i ansatt trafikmängd på Klarastrandsleden beror på tillkommande trafikrörelser via påfart i enlighet med beräkningsunderlag.

4.3.2 Spårtrafik

Uppgifter om antal tågpassager för spårområdet har hämtats ur BasPrognos 2040 från Trafikverket. Hastigheter och vilket spår som används för respektive tågtyp har inhämtats från René Braune på Trafikverket.



Tågtyp	Antal tåg/ årsmedeldygn	Hastighet [km/h]	Tåglängd [m]
X2	78	30	115
X40	354	30	86
Godståg	7	20	650

4.4 Beräkning av ljudutbredning och frifältsvärde i punkter vid fasad

Beräkningsresultatet redovisas i markutbredningskartor samt fasadutbredningskartor i bilagor 1 till 3. I markutbredningskartor ingår fasadreflexer från den egna byggnaden vilket ger upp till 3 dB högre ljudnivå precis framför fasader.

Ljudnivåer i avsnitt 2 *Beräkningsresultat* är korrigerade för fasadreflex och avser därmed frifältsvärden att jämföra mot respektive krav.

Bilaga	Beräkningsfall			Kommentar
1	Dygnsekivalent ljudnivå, väg- & spårtrafik	Ljudutbredning 2 m över mark samt frifältsvärden vid fasader	2021 års trafikmängd för vägtrafik och 2040 för spårtrafik	-
2	Maximal ljudnivå från vägtrafik		2021 års trafikmängd för vägtrafik	
3	Maximal ljudnivå från spårtrafik		Basprognos 2040 för spårtrafik	

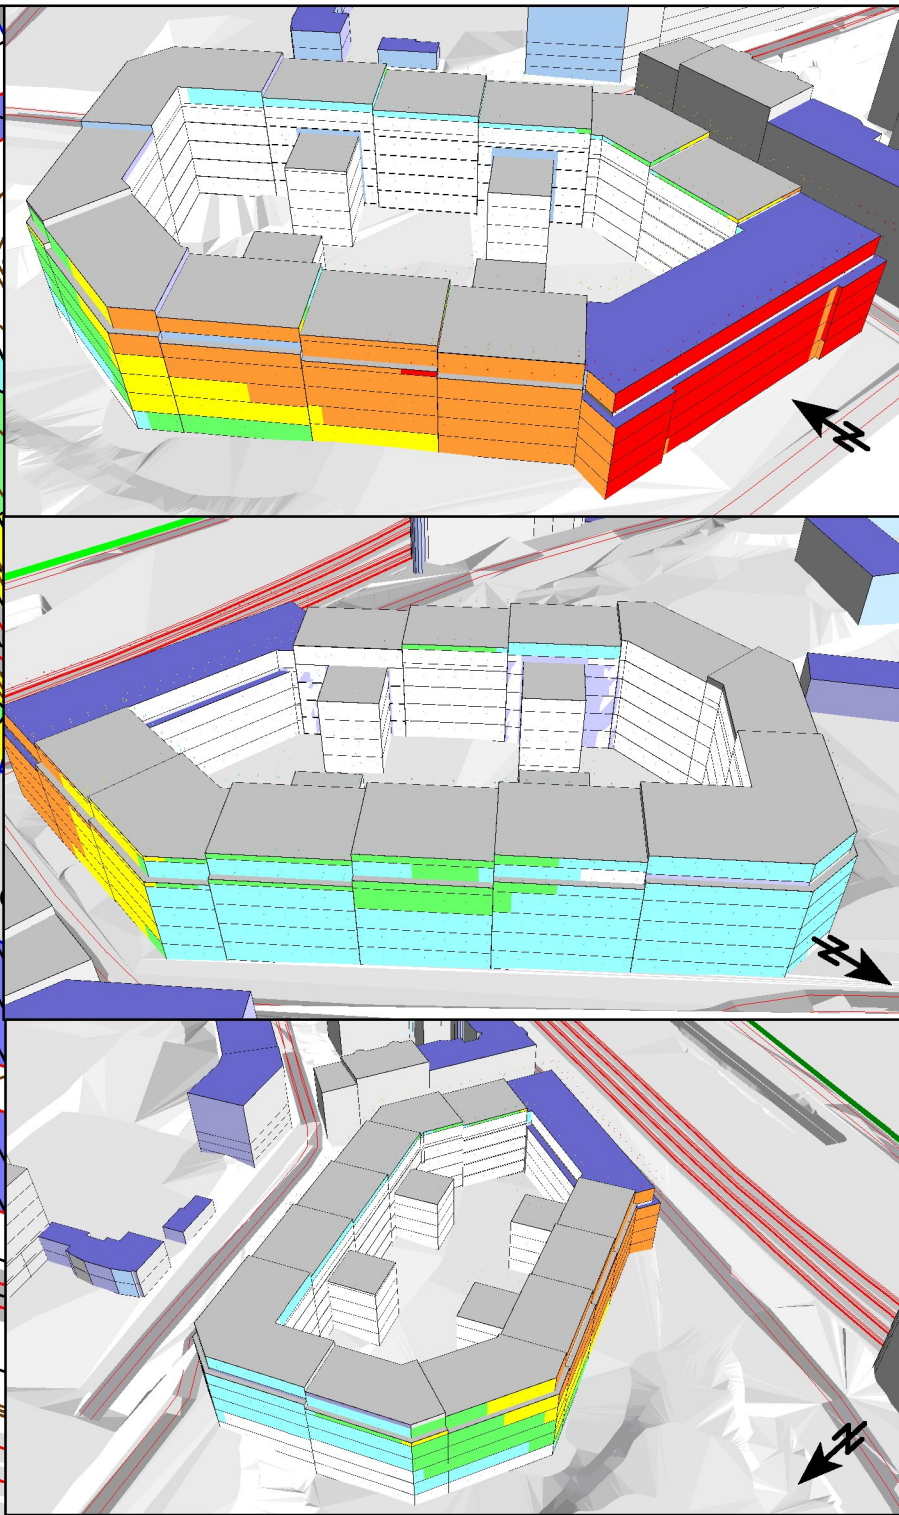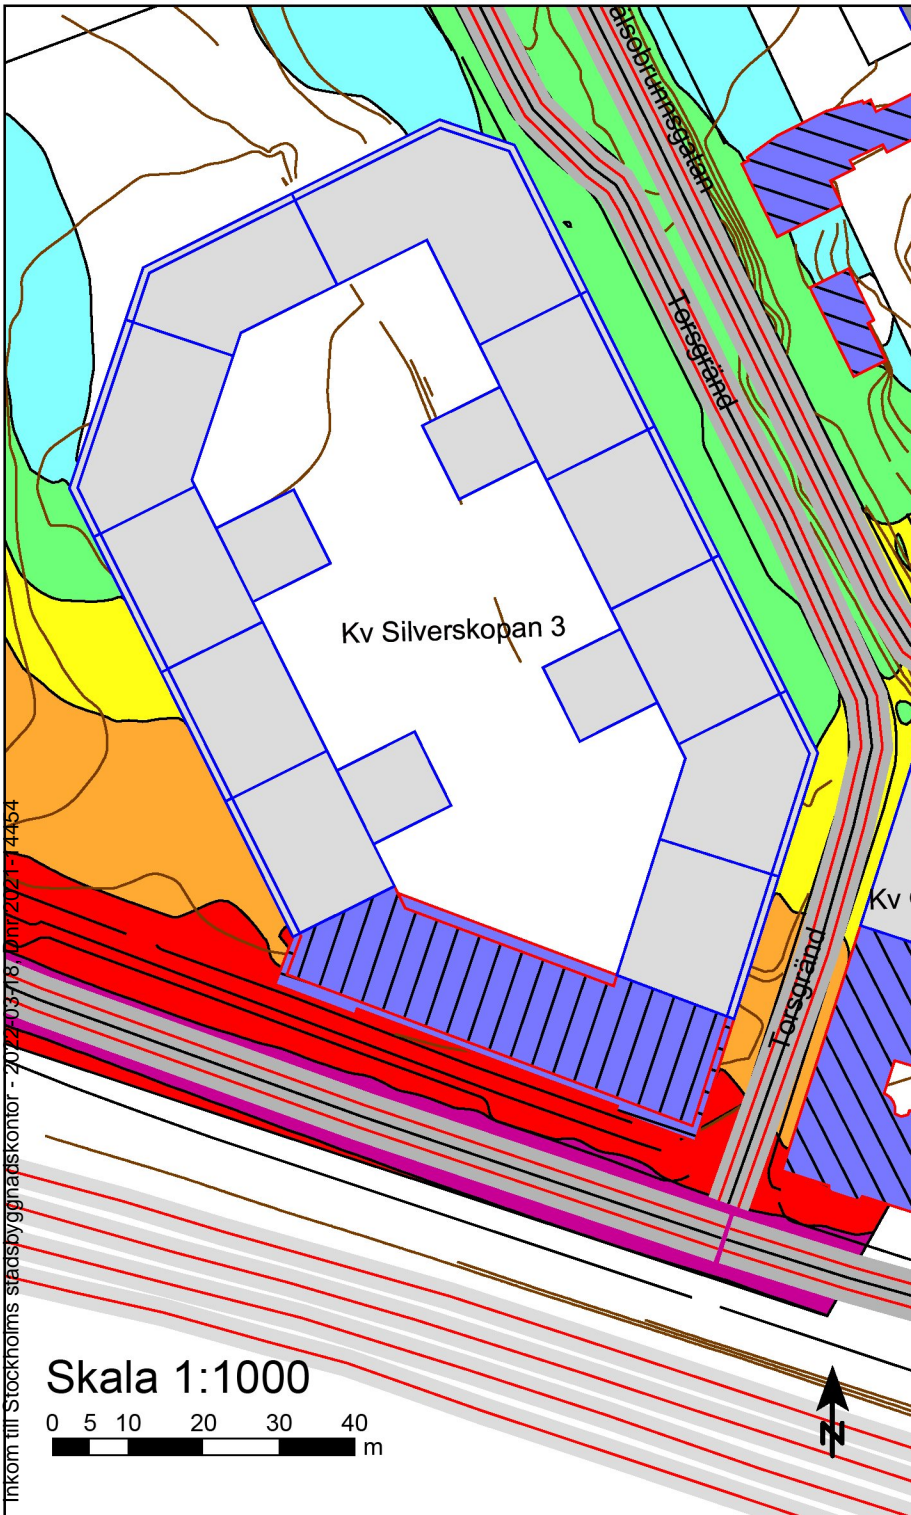


Akustikbyrån T4p AB
 Johan Printz väg 7
 121 46 Johanneshov
 Tel: 08-96 33 77
 info@akustikbyran.com
 www.akustikbyran.com



Dygnsekvivalent ljudnivå
 från väg- och spårtrafik
 $L_{Aeq,24h}$ dB(A)

2 m över mark

2021 års vägtrafikmängd
 Spårtrafik enligt
 basprognos 2040



Symbolförklaring

- Kommersiellt
- Bostäder
- Vårdlokaler



Område:
 Kv Silverskopian 3

Beställare:
 AFA Fastigheter

Bilaga:
 Bilaga 1 Silverskopian

Rapportnummer: R183610-5rev1	Datum: 2022-03-18
---------------------------------	----------------------

Beräknad: JS	Granskad: JW
-----------------	-----------------

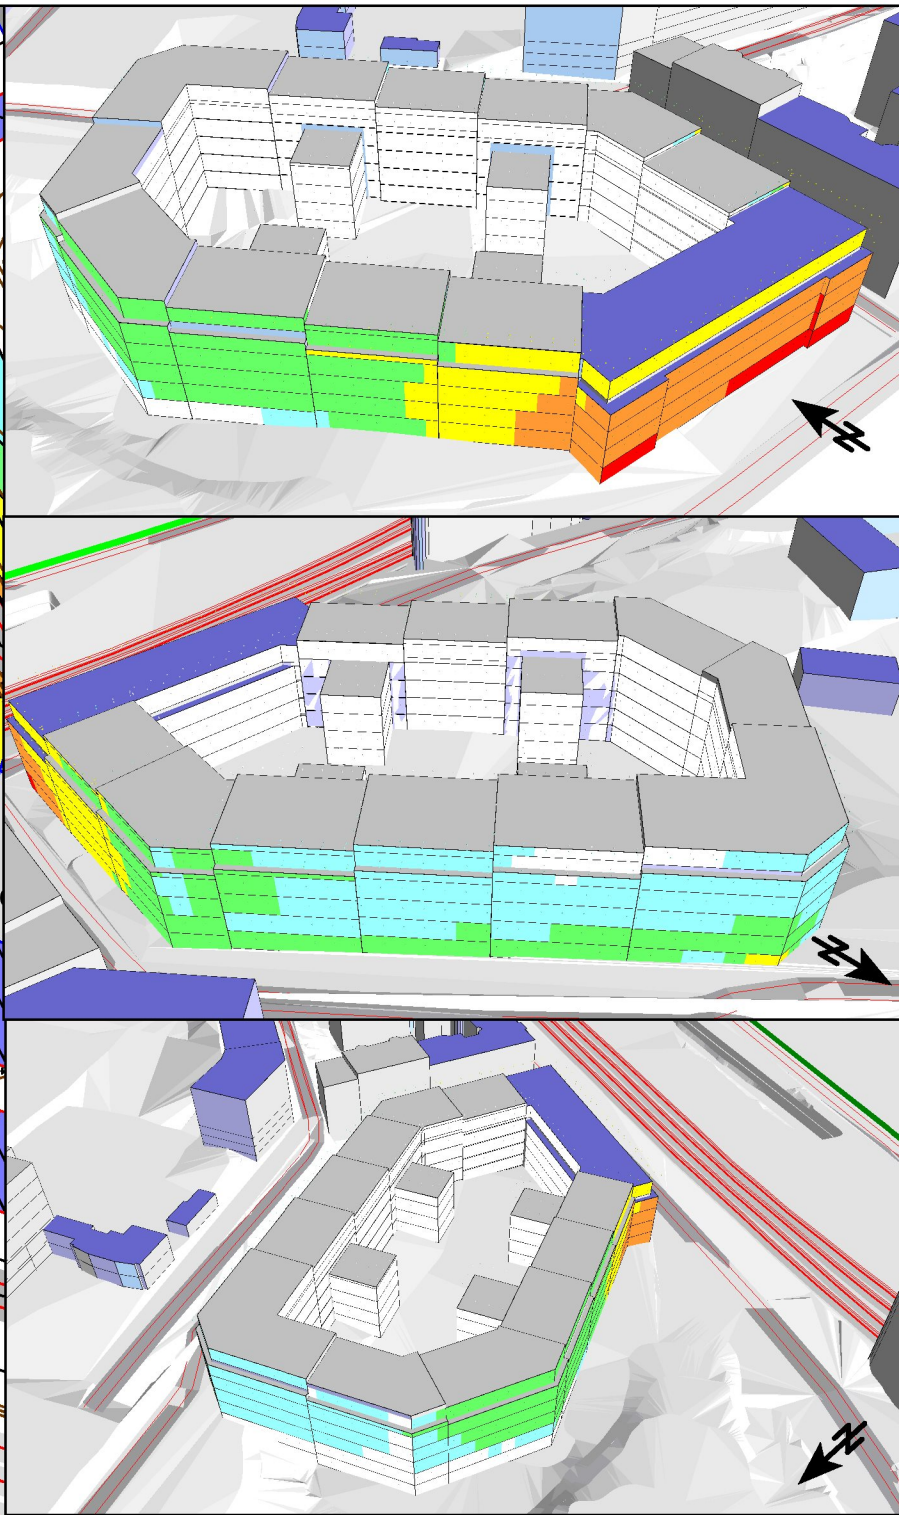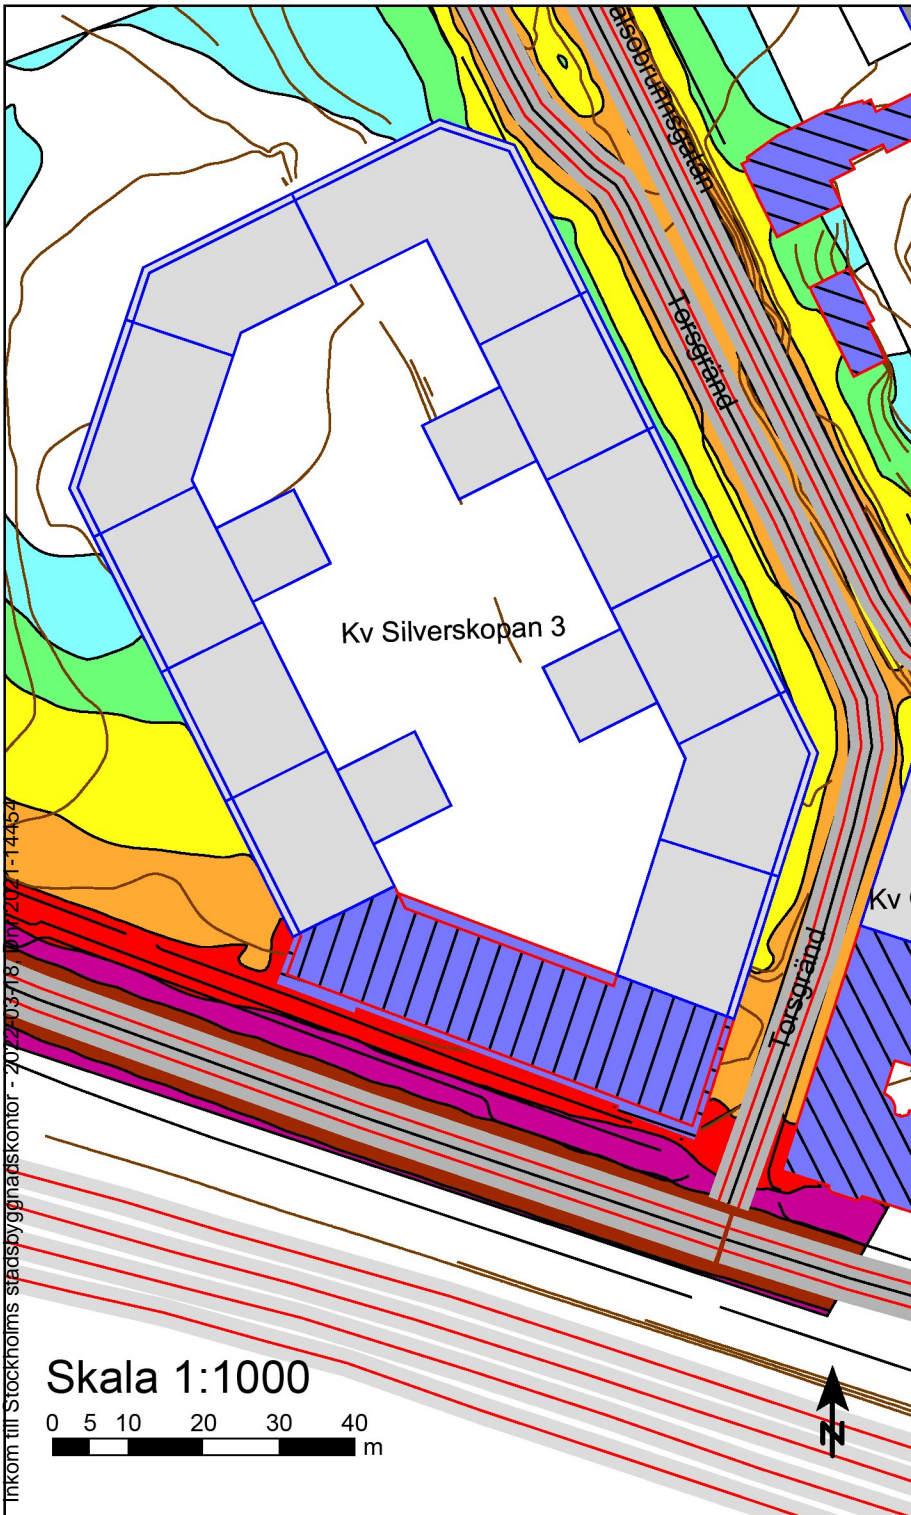


Akustikbyrån T4p AB
 Johan Printz väg 7
 121 46 Johanneshov
 Tel: 08-96 33 77
 info@akustikbyran.com
 www.akustikbyran.com



Maximal ljudnivå
 från vägtrafik
 L_{AFmax} dB(A)

2 m över mark

2021 års vägtrafikmängd



Symbolförklaring

-  Kommersiellt
-  Bostäder
-  Vårdlokaler

Område:
 Kv Silverskopian 3



Beställare:
 AFA Fastigheter

Bilaga:
 Bilaga 2 Silverskopian

Rapportnummer: R183610-5rev1	Datum: 2022-03-18
---------------------------------	----------------------

Beräknad: JS	Granskad: JW
-----------------	-----------------

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2022-03-18, 09:20:21-14457

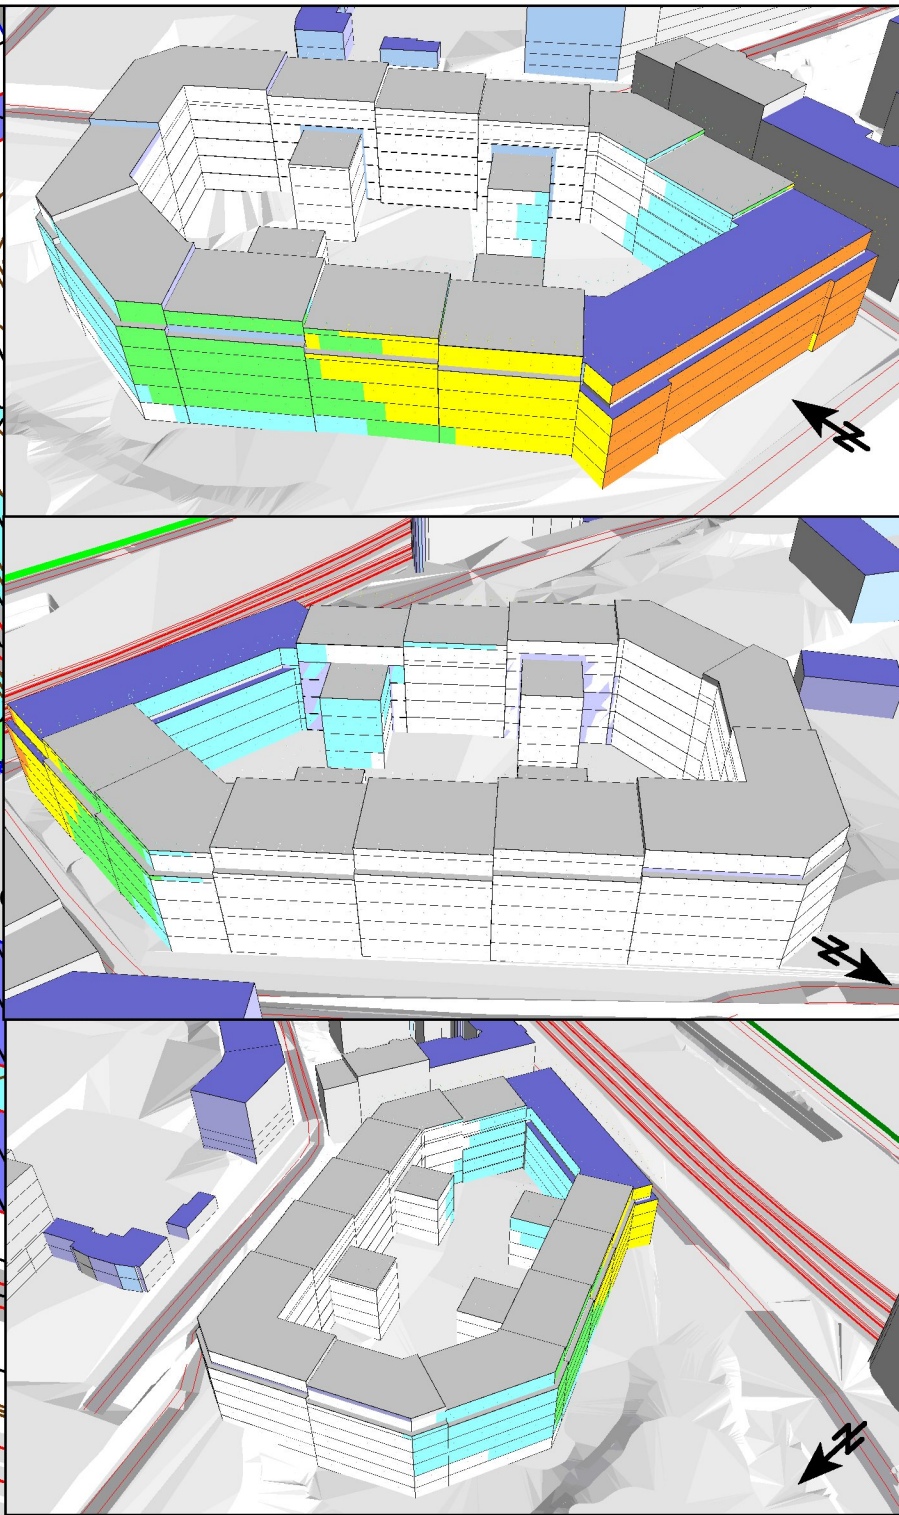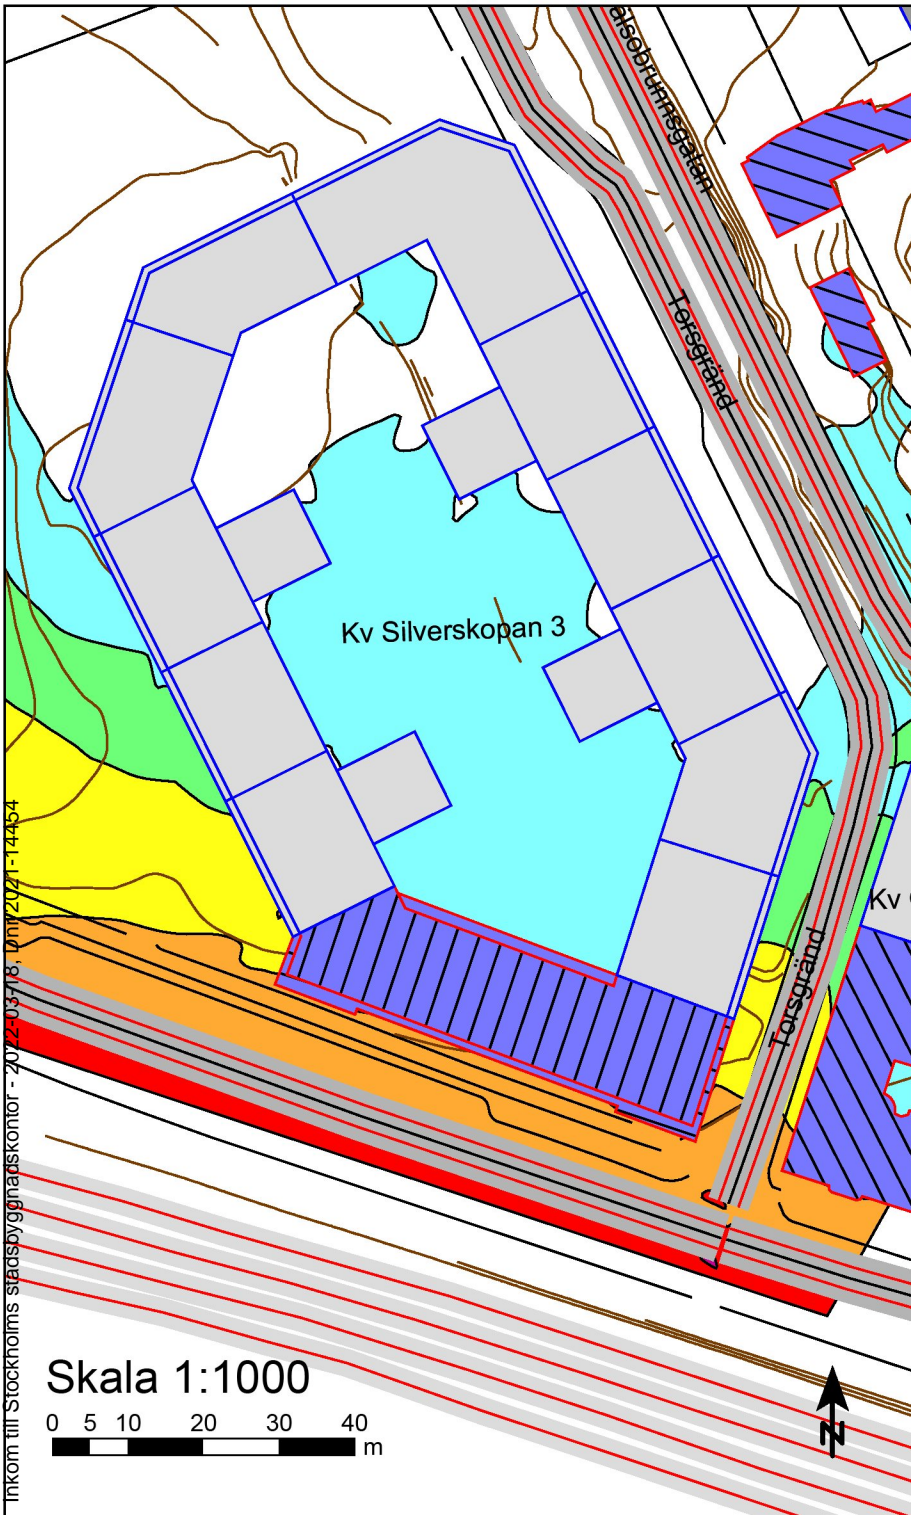


Akustikbyrån T4p AB
 Johan Printz väg 7
 121 46 Johanneshov
 Tel: 08-96 33 77
 info@akustikbyran.com
 www.akustikbyran.com



Maximal ljudnivå
 från spårtrafik
 L_{AFmax} dB(A)

2 m över mark

Spårtrafik enligt
 basprognos 2040



Symbolförklaring

- Kommersiellt
- Bostäder
- Vårdlokaler

Område:
 Kv Silverskopian 3

Beställare:
 AFA Fastigheter

Bilaga:
 Bilaga 3 Silverskopian

Rapportnummer: R183610-5rev1	Datum: 2022-03-18
---------------------------------	----------------------

Beräknad: JS	Granskad: JW
-----------------	-----------------